

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

Дата проведения испытания: с 21.03.2022г. по 24.03.2022г.

Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"

Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЛЕНСКАЯ УЛ., дом 17

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2, подвал	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	ВРУ в щитовой	N- и PE-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
3		Нет аппарата защиты на отходящей линии АВВГ4х16 (ПУЭ п.7.1.24 п.3.1.5)	
4		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов АЕ2056 50А - КРПТ 4х4; Аренда (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
5		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов АЕ2056 80А - АПР 4(1х10); Магазин (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
6		Под нулевой контакт более одного провода в ЩО (ПУЭ п.3.4.7)	
7	Этажные э.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	

Испытания провели:

Техник
(должность)

Бычков
(подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Техник
(должность)

Лаптев
(подпись)


Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

Филимонов
(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

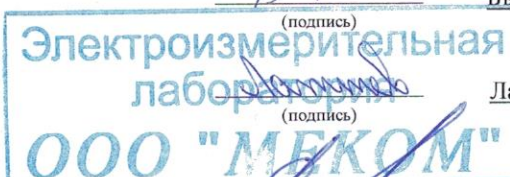

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).