

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

### Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
 Дата проведения испытания: с 22.08.2022г. по 25.08.2022г.  
 Код ОКП: \_\_\_\_\_ Заказчик: ООО "КОР"  
 Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЧИЧЕРИНА УЛ., дом 6

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая №1 подъезд №3 , этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	ВРУ №1 в щитовой №1	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков под.1,2,3,4 (ПУЭ п.1.7.79)	
4		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
5	Щитовая №2 подъезд №6 , вход с улицы	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
6		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
7	ВРУ №2 в щитовой №2	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков под. 5,6,7 (ПУЭ п.1.7.79)	
8		Нет болтового соединения фазного провода на руб-ке ,ввод 1	
9		Нет защитной панели на токоведущих шинах Секция №3 (ПУЭ п.1.1.34 п.4.1.24)	
10		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
11	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
12	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
13		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
14	Подвал	Скрутки проводов на лотках (ПУЭ п.2.1.21)	
15	Чердак	Нет дефектов	


Испытания провели:

Техник  
(должность)

  
(подпись)

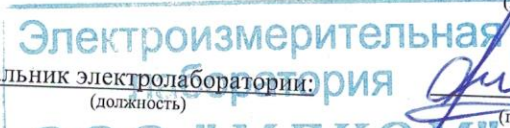

Бычков А.Н.  
(ф.и.о)

Техник  
(должность)

  
(подпись)

Лаптев Д.С.  
(ф.и.о)

Протокол проверил:

  
Начальник электролаборатории:  
(должность)   
(подпись)

Филимонов А.Н.  
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).